BTV Beter gekeurd / Bien vérifié

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 -AR 08/09/2019)
Direction générale de l'Energie

BELAC 115 - INSP

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 28/08/2020

Date d'émission du rapport: 28/08/2020

Rapport N°: 0643-200828-01

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbrugghen

Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles

T:064 33 64 55 E: btv.hainaut@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0643

Identification des tiers:

Client: TECHDESLEC

Adresse: RUE DES WAIBES 74, 6540 LOBBES

Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: JOURDAIN

Adresse: RUE GRIMARD 67 A, 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

Responsable des travaux: TECHDESLEC

Adresse: RUE DES WAIBES 74,6540 LOBBES

Numéro de TVA: 0543537322

Identification de l'installation électrique:

Nom: JOURDAIN

Adresse: RUE GRIMARD 67 A, 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

Code EAN:

Numéro compteur: 20294220

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: unité d'habitation

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019:

Visite de contrôle (6.5)

Date de la réalisation de l'installation:

A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu controle:

1 Les appareils d'éclairages ne sont pas (tous) encore installés.

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 230V

Maatschappelijke zetel / Siège social: Neerveldstraat 109 bus 6 / Rue Neerveld 109, Boîte 6, B-1200 Brussel / Bruxelles / Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616 / RPR Brussel / RPM Bruxelles

Type électrode de terre: Barre de terre

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: EXVB - Section: 4 x 16 mm²

Nombre de circuits: 13 + 3 (réserve inclus)

Type de schéma de mise à la terre: TT


Nombre de tableaux: 2

Valeur nominale de la protection de branchement: 24A

Type de coupure générale: 4P 40A/300mA

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schéma's

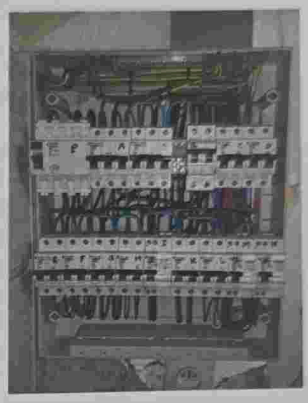

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 8 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 100 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant differentiel via test boucle de défaut:OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

Conclusion du contrôle:

1. **L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 28/08/2045**
   - Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.
   - Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation étaient (ou ont été) scellées.

Maatschappelijke zetel / Siège social: Neerveldstraat 109 bus 6 / Rue Neerveld 109, Boîte 6, B-1200 Brussel / Bruxelles / Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616 / RPR Brussel / RPM Bruxelles

Signature du dirigeant-technique (ou en son nom):

Référence aux prescriptions réglementaires:

1. Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu:

a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien;
b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, soient en tout temps observées;
c) de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire;
d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant;
e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique;
g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (https://www.economie.fgov.be) est l'autorité compétente des organismes agréés.

Maatschappelijke zetel / Siège social: Neerveldstraat 109 bus 6 / Rue Neerveld 109, Boîte 6, B-1200 Brussel / Bruxelles / Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616 / RPR Brussel / RPM Bruxelles

A: Depart TD garage.

q1: MACHINE A LAVER

q2: SECHOIR

q3: COMPRESSEUR

B: ALIMENTATION EN ATTENDE

q: TAQUE

C: SONNERIE

D: PRISES CHAMBRE 2

E: CHAUDIERE

F: ECLAIRAGE CAVE A VIN GARAGE

G: ALIMENTATION EN CAVE

H: PRISES CHAMBRE GARAGE

I: Prises Salle de Bain Ct 1.

K: CHAMBRE 2

L: Prises Sejour cuisine.

M: eclairage. Couloir cuisine. Sejour Ct 1.

N: eclairage Chambre 2. - WC -

Organisme agréé
btv chapelle-lez-herlaimont
16

Tél.: 064 33 64 55 GSM: -
Fax: 064 33 05 08
mail: btv.hainaut@btvcontrol.be

Adresse de l'installation électrique
jourdain
rue grimard 67A
6061 montignie sur sambre
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
techdeslec
rue des waibes 74
6540 lobbes
Tél.: - GSM: 0497696001
Fax: -
e-mail: techdesclec@gmail.com
543537322

Date: 18-08-20

3 x 230V ~ 50Hz

é par: descamps eddy

Installateur
techdesiec
rue des waibes 74
6540 lobbes
Tél.: -
Fax: -
GSM: 0497696001
e-mail: techdesiec@gmail.com
543537322

Adresse de l'installation électrique
jourdain
rue grimard 67A
6061 montignie sur sambre
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: -


nisme agréé
chapelle-lez-herlaimont
6
él.: 064 33 64 55 GSM: -
ax: 064 33 05 08
btv.hainaut@btvcontrol.be

28 AOUT 2020
ROBIN NEVE
643

BTV

par: doscamps eddy

p. 1/5
Schéma unifilaire
Date: 18-08-20
3 x 230V ~ 50Hz

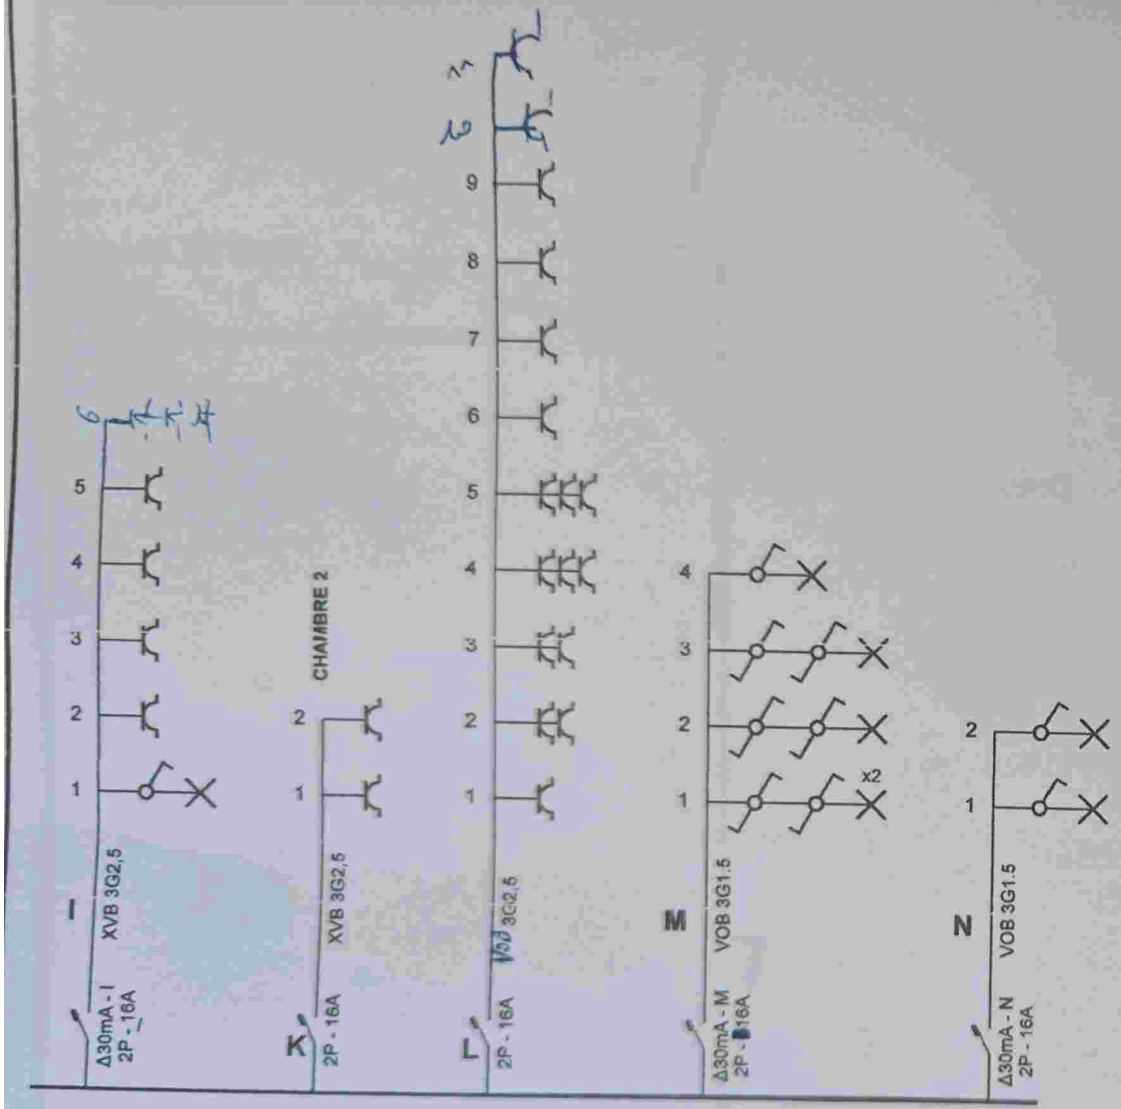

Organisme agréé
btv chapelle-lez-herlaimont
16
Tél.: 064 33 64 55 GSM: -
064 33 05 08
btv.hainaut@btvcontrol.be

BTV
28 AOUT 2020
ROBIN NEVE
643

Adresse de l'installation électrique
jourdain
rue grimard 67A
6061 montignie sur sambre
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
techdeslec
rue des waibes 74
6540 lobbes
Tél.: - GSM: 0497696001
Fax: -
e-mail: techdeslec@gmail.com
543537322

0497 / 69 60 01
techdeslec

p. 2/5
Schéma unifilaire
Date: 18-08-20
3 x 230V ~ 50Hz

par: descamps eddy



isme agréé
chapelle-lez-herlaimont
: 064 33 64 55 GSM: -
: 064 33 05 08
: btv.hainaut@btvcontrol.be

28 AOUT 2020
ROBIN NEVE
643

par: descamps eddy

Adresse de l'installation électrique
jourdain
rue grimard 67A
6061 montignie sur sambre
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
techdeslec
rue des waibes 74
6540 lobbes
Tél.: - GSM: 0497696001
Fax: -
e-mail: techdeslec@gmail.com
543537322

techdeslec

p. 4/5
Schéma de position

Date: 18-08-20

3 x 230V ~ 50Hz



nisme agréé
chapelle-lez-herlaimont
6
064 33 64 55 GSM:
064 33 05 08
heinaut@btvcontrol.be

BIV
28 AOUT 2020
ROBIN NEVE
643

Adresse de l'installation électrique
jourdain
rue grimard 67A
6061 montignie sur sambre
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
techdeslec
rue des waibes 74
6540 lobbes
Tél.: - GSM: 0497696001
Fax: -
e-mail: techdesclec@gmail.com
543537322

techdeslec

p. 3/5
Schéma de position
Date: 18-08-20
3 x 230V ~ 50Hz

descamps eddy